TABLICA ,,TE"

-wyposażenie wg. schematu -

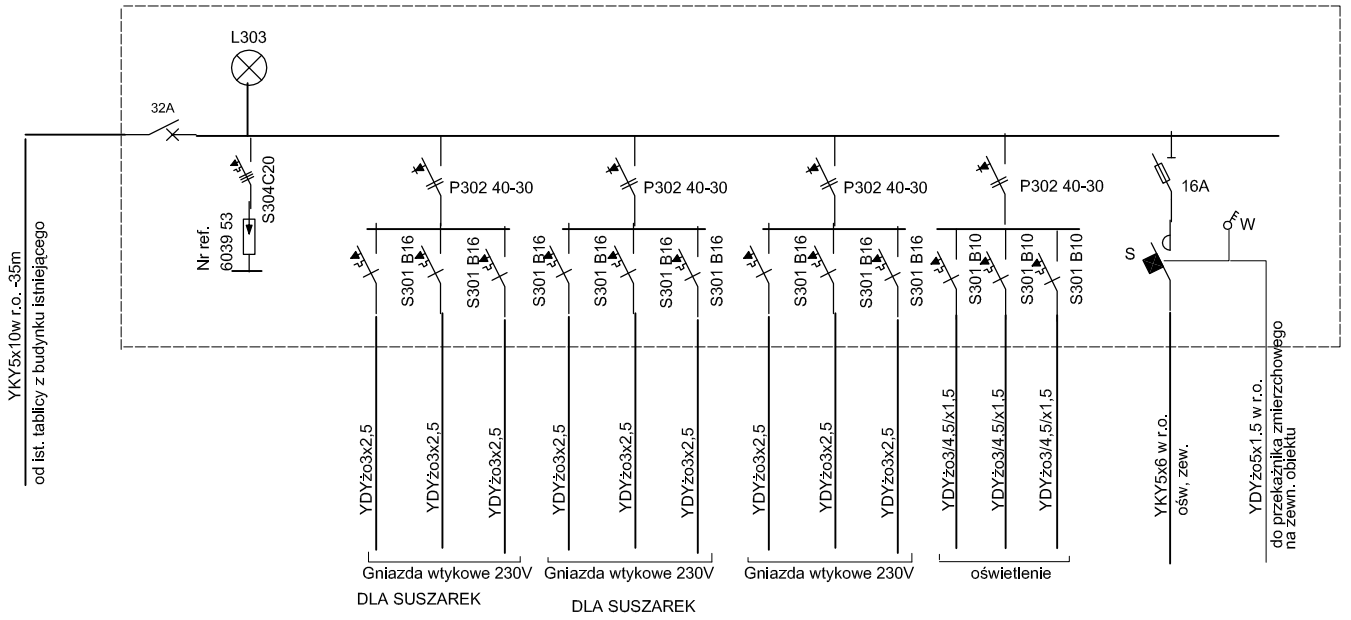

SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

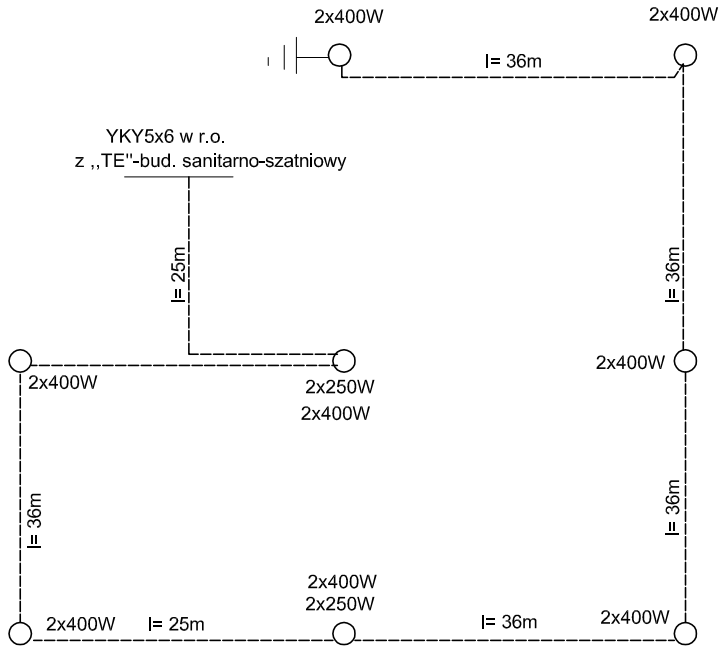

Po= 13KW
Jo= 19,7A

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1. Naświetlacz HORUS A D 400W	16
2. Naświetlacz HORUS A D 250W	4
3. Źródło światła HOIT400NSI	16
4. Źródło światła HOIT250NSI	4
5. Fundament F-150	8
6. Słup OSH-90/3 9m	6
7. Słup OSH-90/4 9m	2
8. Poprzeczka P3 m Fi 60	6
9. Głowica G9.3M	2
10. Kabel YKY5x6 - ~260m	
11. osłona rurowa -~ 250m	
12. Uziom szpilkowy 1 kpl.	

uwaga:

w istniejącej tablicy dobudować zabezpieczenie wlz-tu. - 25A.

WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
GŁÓWNE I MIEJSCOWE.

obiekt: kompleks sportowo-rekreacyjny "Moje Boisko ORLIK 2012" - budynek sanitarno-szatniowy		adres: miejscowość Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, dz. nr 112/2, 113/2, 114/2, 115/2		
nazwa rysunku: PB- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE schemat zasilania. Tablica ,,TE"			skala: -//-	nr rys.: 4
branża:	stanowisko:	imię i nazwisko, nr uprawnień:	data:	podpis:
ELEKTRYCZNA	projektant	tech.Halina Boruszewska upr.nr 107/92; MAZ/IE/3302/02	03.2012r.	
	sprawdzający	mgr inż. Marian Malowaniec upr.nr 45/93; MAZ/IE/7250/01	03.2012r.	