



# Rozdzielnica Rk-Ekinox TX 2x18

Pi= 10.5 kW

Pp=2,9kW

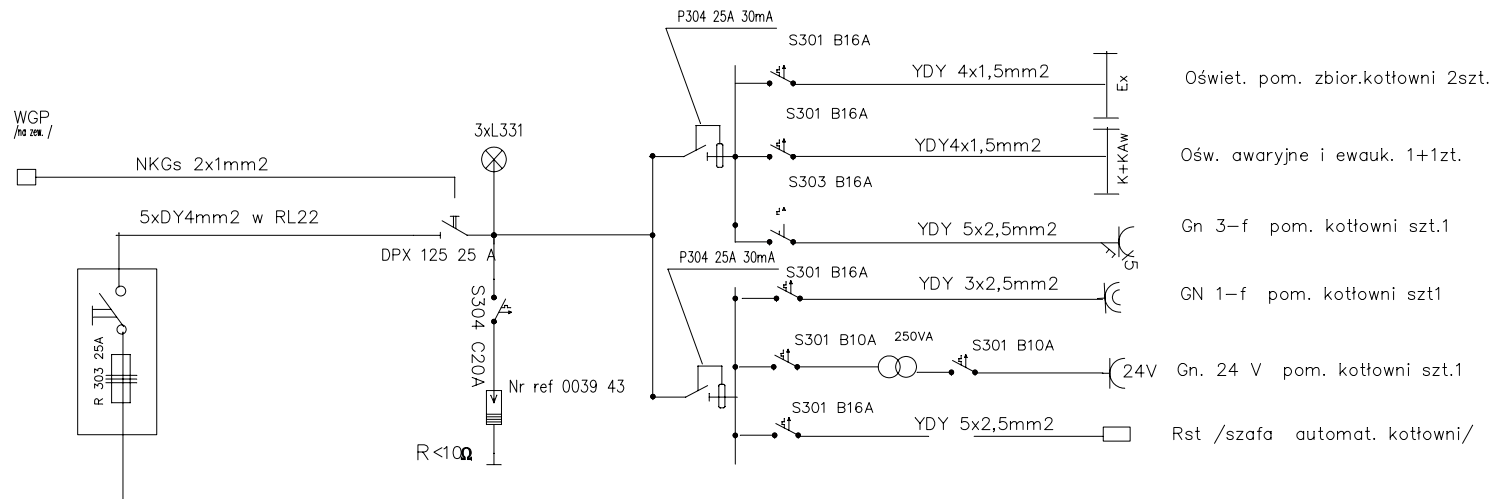

RP /rozd. parteru/



## OBJAŚNIENIA

- oprawa ewakuacyjna z piktogramem i autotestem PRYMAT prod. HYBRYD
- oprawa AQUAR 236
- oprawa AQUAR 236 z moduł. awaryjnym
- oprawa przeciwwybuchowa 203-236Ex prod. POLAM-REM
- oprawa AVR 66.0181PT z wytł. gn. prod. ENSTO
- gniazdo 230V z bolcem - szczelne
- gniazdo 3P+N+Z 32A z wyłącznikiem
- przycisk wyłącznika P-POŻ
- gniazdo 24 V
- rozdzielnia kotłowni
- szafa automatyki kotłowni

Ośw. pom. zbior.kotłowni 2szt.

Ośw. awaryjne i ewauk. 1+1zt.

Gn 3-f pom. kotłowni szt.1

GN 1-f pom. kotłowni szt1

Gn. 24 V pom. kotłowni szt.1

Rst /szafa automat. kotłowni/

UKŁAD PRACY INSTALACJI  
TN-S

Ochr. od porażeń – szybkie wyłączenie

NAZWA RYSUNKU	Schemat rozdz. RK/kotłowni/		SKALA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM		NR RYS. 12
INWESTOR	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul. J. ANA PAWEŁ II 10		DATA 2010.05
PROJEKTANT	mgr inż Leszek Janowski	upr. nr 50/79	
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Adam Sobczyk	upr. nr MAZ//0132/P0005	