


Nieprzewodząca obudowa wnekowa o IP40 i pojemności 72 modułów /np. Ekinoxe TX 4x18 prod. Legrand/

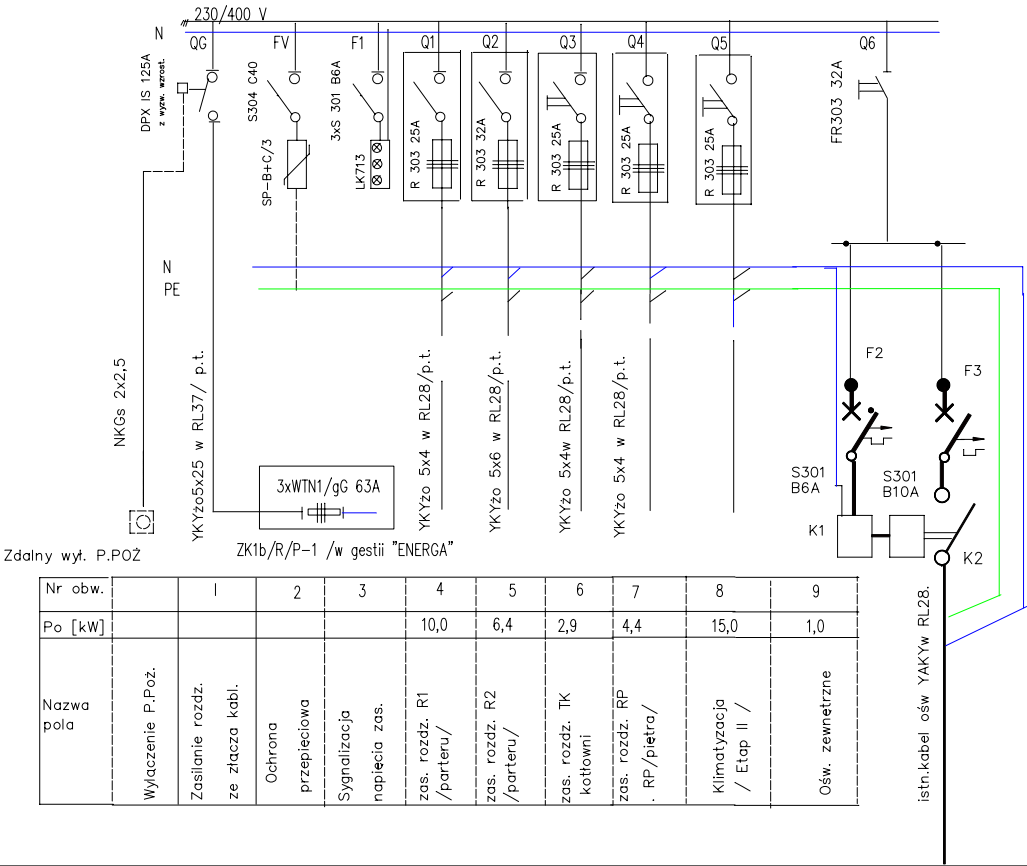

Pi= 42,00 kW /etap I/  
Pi= 57,0 kW /etapII/  
Pp=24,5kW /etapI/  
Pp=39,5kW /etapII/

UKŁAD PRACY INSTALACJI  
TN-S  
Ochr. od porażeń – szybkie wyłączenie

K1 PC 0037 00  
K2 SM 316 230/110 V

NAZWA RYSUNKU	Schemat rozd. RG		SKALA
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYLEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM		NR RYS. 8
INWESTOR	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul. J. ANA PAWEŁA II 10		DATA 2010.04.
PROJEKTANT	mgr inż Leszek Janowski	upr. nr 50/79	
SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. Adam Sobczyk	upr. nr MAZ/0132/P00E05	