


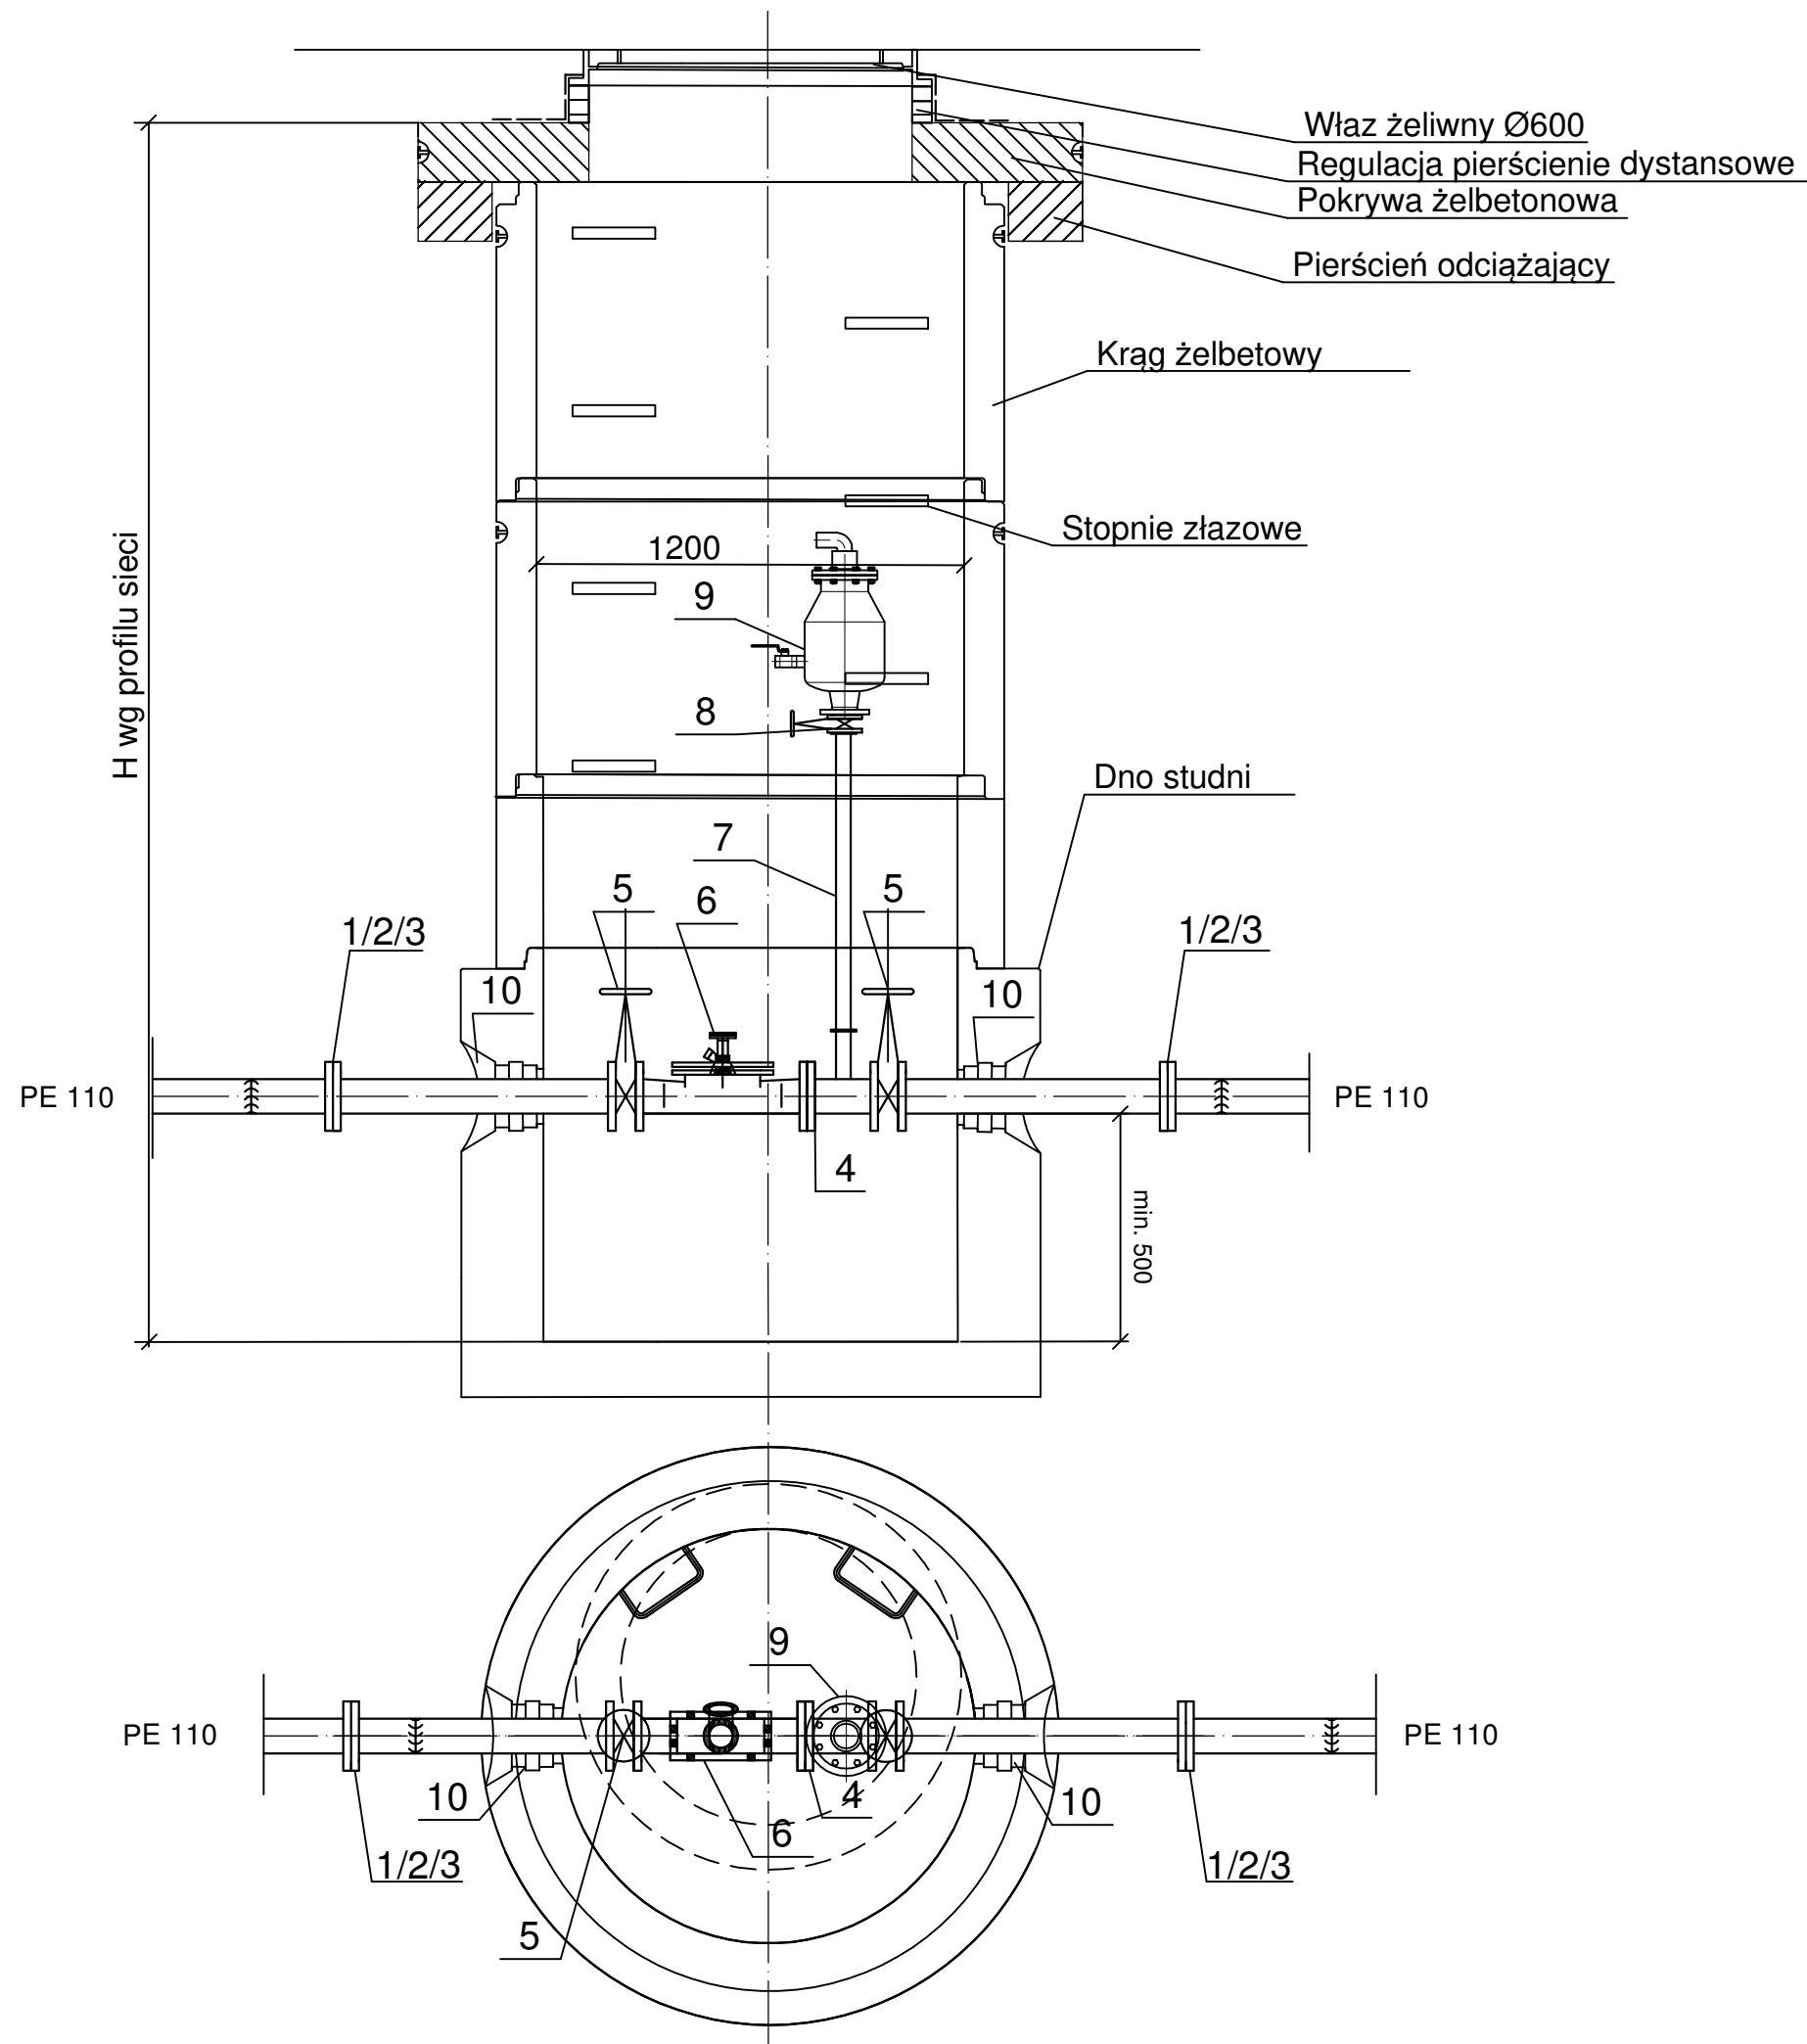

Kształtki zestawiono dla jednej komory:

Poz.	Wyszczególnienie	szt.	mat.
1	Tuleja kołnierзова	2	PE
2	Kołnierz stalowy galwanizowany	2	
3	Króciec kołnierзовy DN100	2	stal K.O.
4	Kształtka montażowo-demontażowa	1	stal K.O.
5	Zasuwa nożowa DN100	2	
6	Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100	1	
7	Króciec kołnierзовy DN50	1	
8	Zasuwa nożowa z napędem ręcznym dn 50	1	
9	Zawór odpowietrzająco-napowietrzający Dn 50	1	
10	Przejście szczelne	2	

UWAGI

- kręgi z betonu klasy C 35/45, W 10, łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków i gazów
- wysokość studni dopasować wysokością dna, kręgów betonowych i pierścieni
- studnie posadowić na podsypce piaskowej o minimalnej grubości 15 cm zagęszczonej do $I_s \geq 98\%$, i betonie C5/7,5 o grubości 15 cm
- studnie wykonać w obsypce piaskowej zagęszczonej
- stopnie złazowe zabezpieczone o strukturze antypoślizgowej rozmieszczone w pionie co 25 cm, w odległości 15 cm od ściany studni



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia” gmina Szczawin Kościelny

INWESTOR:

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny

DATA:

15 maj 2023r.

NAZWA RYSUNKU:

Studnia czyszczakowo-napowietrzająca

SKALA:

schemat

PROJEKTOWAŁ:

IMIĘ I NAZWISKO:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

NR. RYSUNKU:

mgr inż. Maciej Dzikowski

LOD/1487/POOS/10
branża sanitarna

Rys. 3